LEGENDA

- 5500 VA -3- — TOMADA DE LUZ NO TETO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NO PISO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO TETO
- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC
- x — CONDULETE EM PVC TIPO CONFORME INDICAÇÃO
- a — INDICAÇÃO DE NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
- 300 VA -3- — TOMADA BAIXA (30 cm DO PISO ACABADO)
- 300 VA -3- — TOMADA À MEIA ALTURA (1,30 m DO PISO ACABADO)
- 300 VA -3- — TOMADA ALTA (2,0 m DO PISO ACABADO)
- INDICAÇÃO DE DESCIDA EM ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE SUBIDA EM ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE PASSAGEM EM SUBIDA DE ELETRODUTO
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE OU NO PISO DIM. 4"x2"
- QUADRO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO
- -1- 100VA — ESPERA DE CABOS AFLORANDO DO PISO PARA TOMADA DE CORRENTE
- -B8- 500 VA — ESPERA DE CABOS EM CAIXA OCTOGONAL PARA EXAUSTOR DA COIFA
- CAIXA OCTOGONAL COMPARTILHADA ENTRE CABOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
- CAIXA OCTOGONAL EXCLUSIVA PARA CIRCUITOS DE TOMADAS

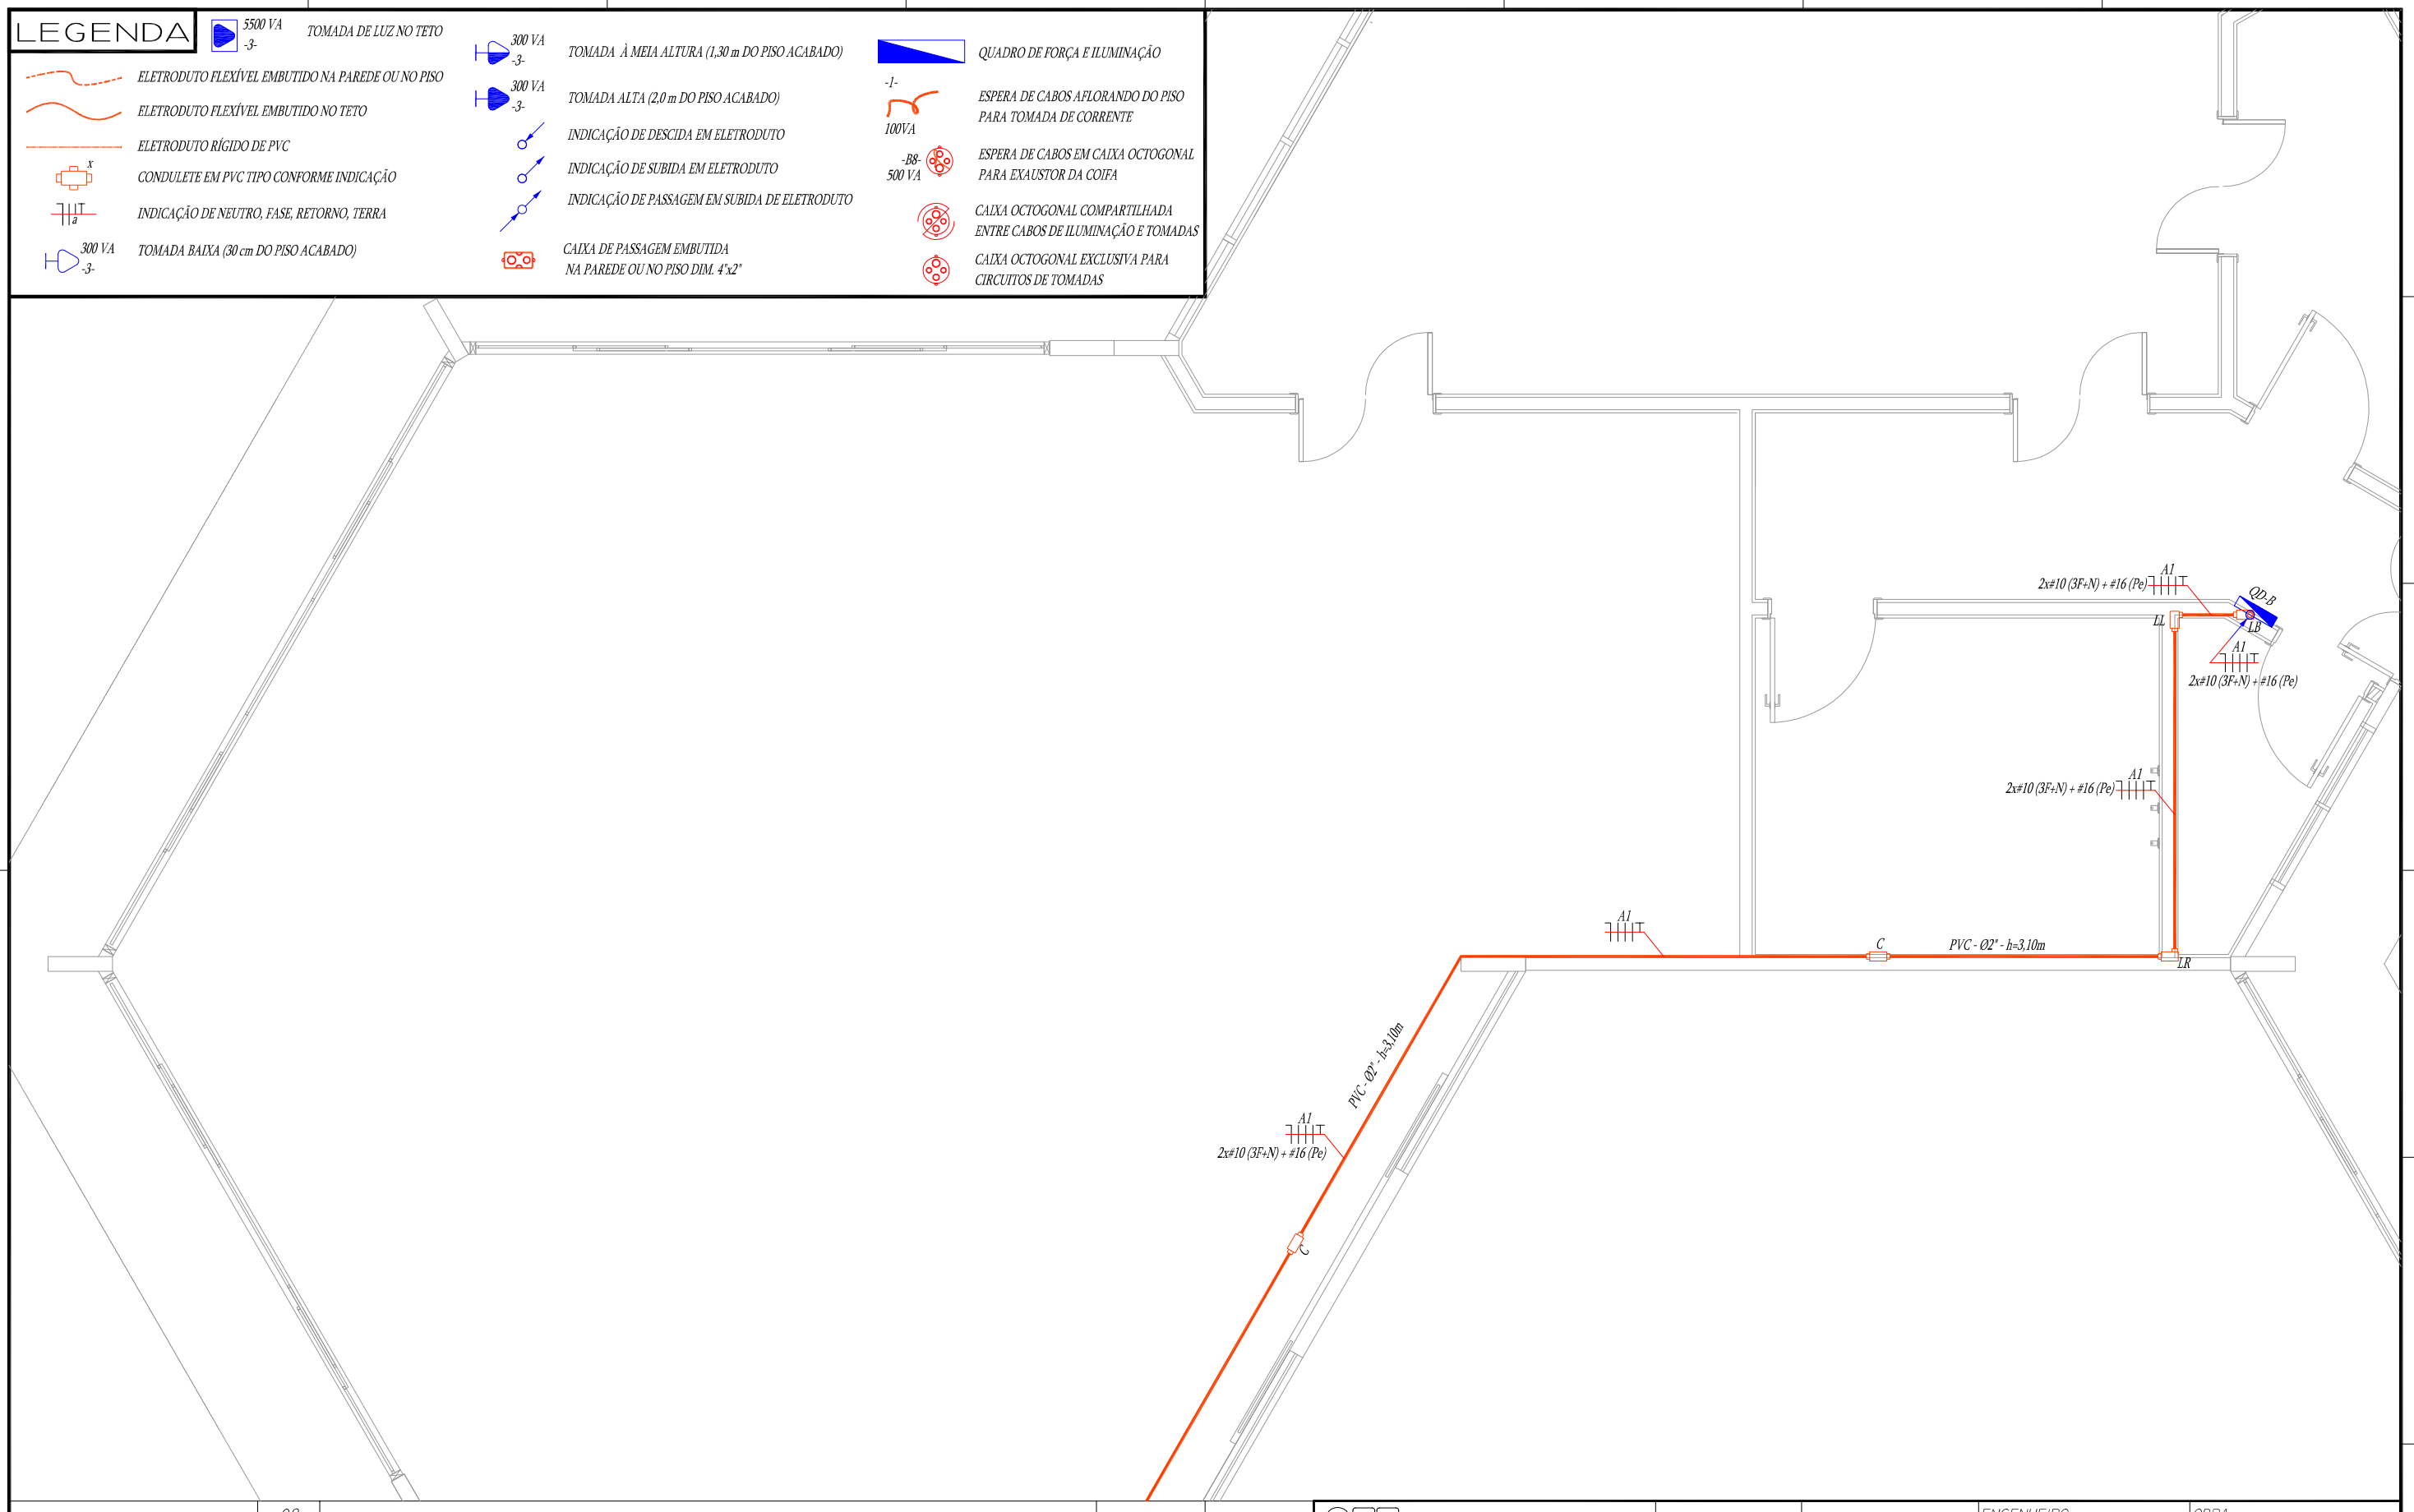

ITEM	DISCRIMINACAO	POR	DATA
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01	EMISSÃO INICIAL	JÔNATAS	18/08/2016

IFC - REITORIA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
RUA DAS MISSÕES 100 PONTA AGUDA
BLUMENAU - SC (047) 3331-7800
E-MAIL: JONATAS.TEIXEIRA@IFC.EDU.BR
WEBSITE: WWW.IFC.EDU.BR

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

PROJETADO	DESENHADO	ENGENHEIRO:	OBRA:
JÔNATAS	JÔNATAS	JÔNATAS VENANCIO TEIXEIRA	IFC - CONCÓRDIA
18/08/2016	18/08/2016	CREA: 128825-I	

PROJETO	CANTINA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA E SALAS ADM	ESCALA	SEM ESCALA
DESCRIÇÃO	PROJETO ENTRADA DE FORÇA	NÚMERO	F02/02

VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE DESENHO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO