LEGENDA

- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NO PISO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO TETO
- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO SOBRE PAREDE OU FIXO EM ELETROCALHA
- x — CONDULETE EM PVC TIPO CONFORME INDICAÇÃO
- 1xUTP-4P L00 — INDICAÇÃO DE CABEAMENTO UTP 4 PARES DE REDE DE DADOS E VOZ
- 1xRJ45S L00 — TOMADA DE REDE RJ45S A 30 cm DO PISO ACABADO
- 1xRJ45S-L03 — PREVISÃO DE CABO COM PLUGUE RJ45S PARA EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
- RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIM .378x470x520mm
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE OU NO PISO DIM. 4"x2"
- INDICAÇÃO DE DESCIDA EM ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE SUBIDA EM ELETRODUTO

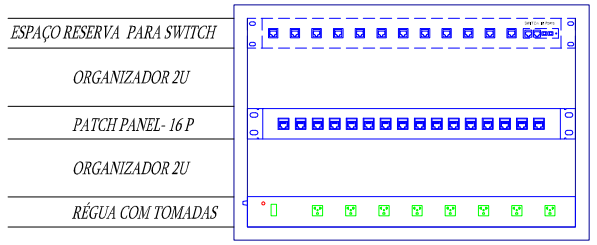

DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO RACK

SEM ESCALA

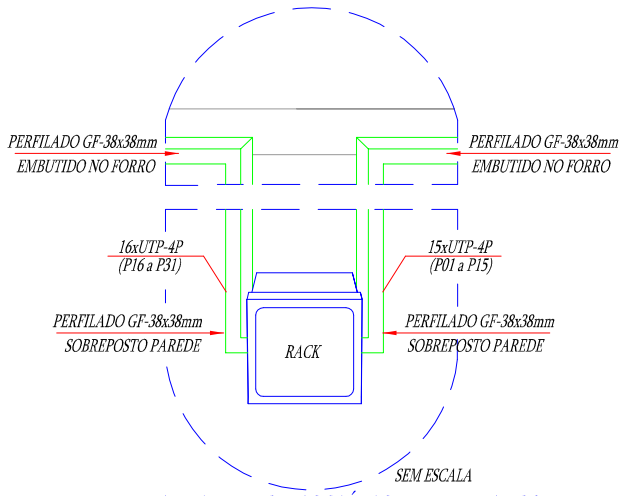

SEM ESCALA

DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE PERFILADOS DO RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

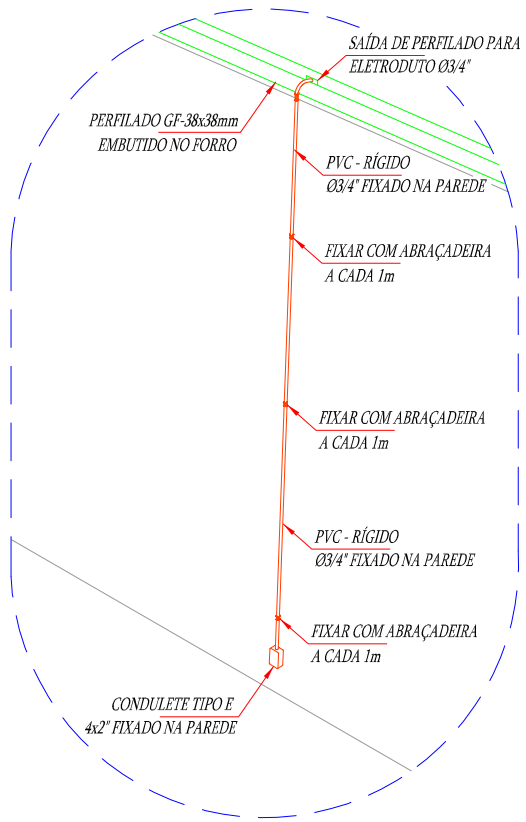

DETALHAMENTO DAS DESCIDAS DE PERFILADO PARA TOMADAS BAIXA NA PAREDE PARA SALAS E REPROGRAFIA

SEM ESCALA

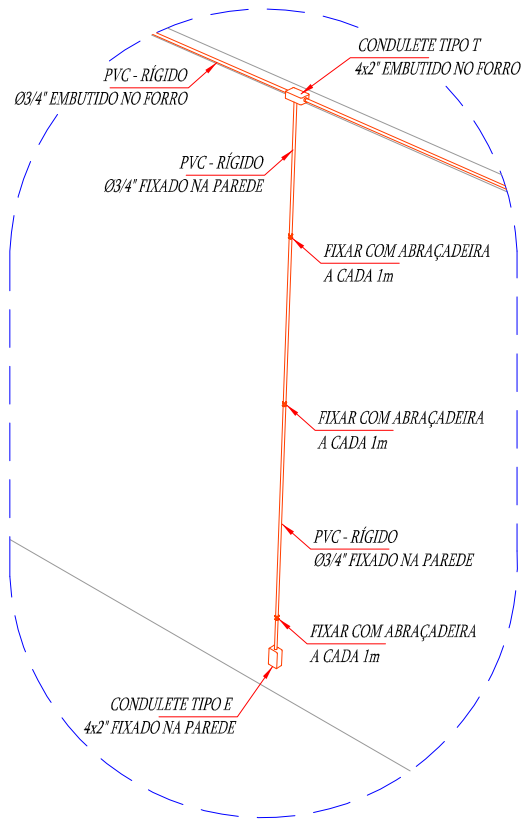

DETALHAMENTO DAS DESCIDAS DE ELETRODUTO PARA TOMADAS BAIXA NA PAREDE PARA SALAS E REPROGRAFIA

SEM ESCALA

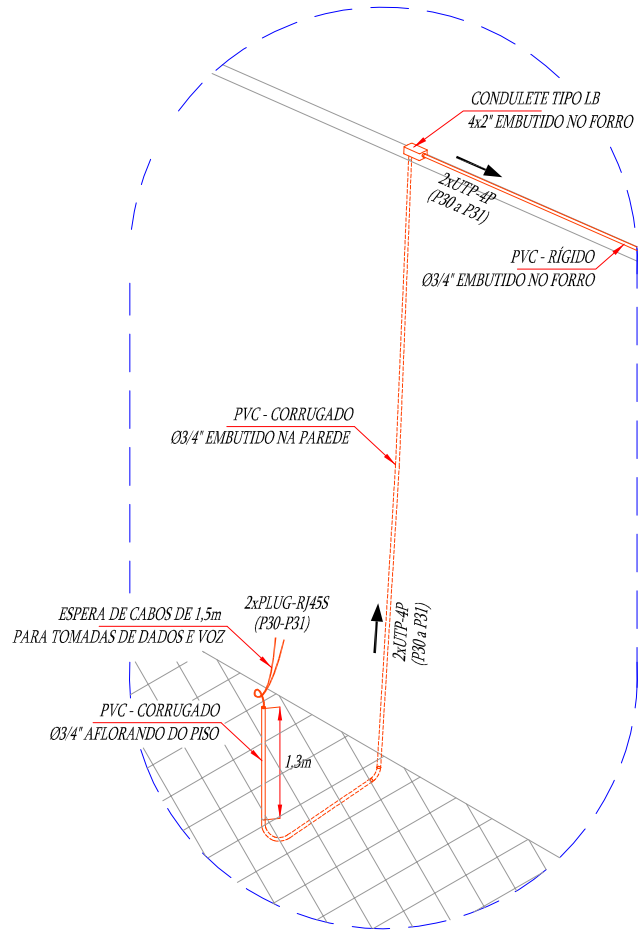

DETALHAMENTO DA DESCIDA PARA CONEXÕES DE DADOS NO PISO PARA EQUIPAMENTOS DO BUFFET

SEM ESCALA

08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01	EMISSÃO INICIAL		JÔNATAS	18/08/2016
ITEM	DISCRIMINACAO		POR	DATA

IFC - REITORIA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
RUA DAS MISSÕES 100 PONTA AGUDA
BLUMENAU - SC (047) 3331-7800
E-MAIL: JONATAS.TEIXEIRA@IFC.EDU.BR
WEBSITE: WWW.IFC.EDU.BR

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

PROJETADO	DESENHADO	ENGENHEIRO:	OBRA:
JÔNATAS	JÔNATAS	JÔNATAS VENANCIO TEIXEIRA	IFC - CONCÓRDIA
18/08/2016	18/08/2016	CREA: 128825-I	

PROJETO	CANTINA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA E SALAS ADM	ESCALA	SEM ESCALA
DESCRIÇÃO	PRANCHA DE DETALHES CABEAMENTO ESTRUTURADO	NÚMERO	M02/02

VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE DESENHO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO